


# 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020年3月)

填报单位: (公章)

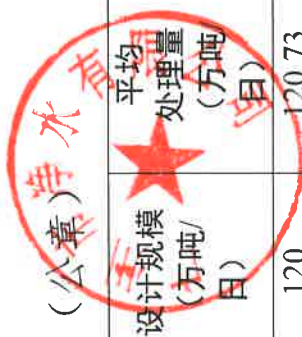

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	120.73	270	190	25	15.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	56.76	250	125	30	14.5	是	无
沥滘污水处理厂	50	51.08	280	123	32	16.8	是	无
西朗污水处理厂	20	24.03	-	159	20	18.8	是	无
大沙地污水处理厂	20	20.06	270	192	25	18.1	是	无
龙归污水处理厂	14	11.94	280	209	30	19.5	是	无
竹料污水处理厂	6	4.00	280	170	30	17.2	是	无
石井污水处理厂	30	29.27	300	160	27	17.9	是	无
京溪污水处理厂	10	8.03	270	174	30	20.4	是	无
石井净水厂	15	15.34	280	138	30	14.9	是	无